


SPRINKLERSTATISTIKKEN FRA BRANNTÉKNISK FORENING



En bransjeforening for norske produsenter, importører, grossister, installatører, kontrollerende foretak og servicefirmaer som innehar relevante godkjenninger av produkter og tjenester i forbindelse med brannslukkemateriell, prosjektering og installasjoner

SPRINKLERE 2019

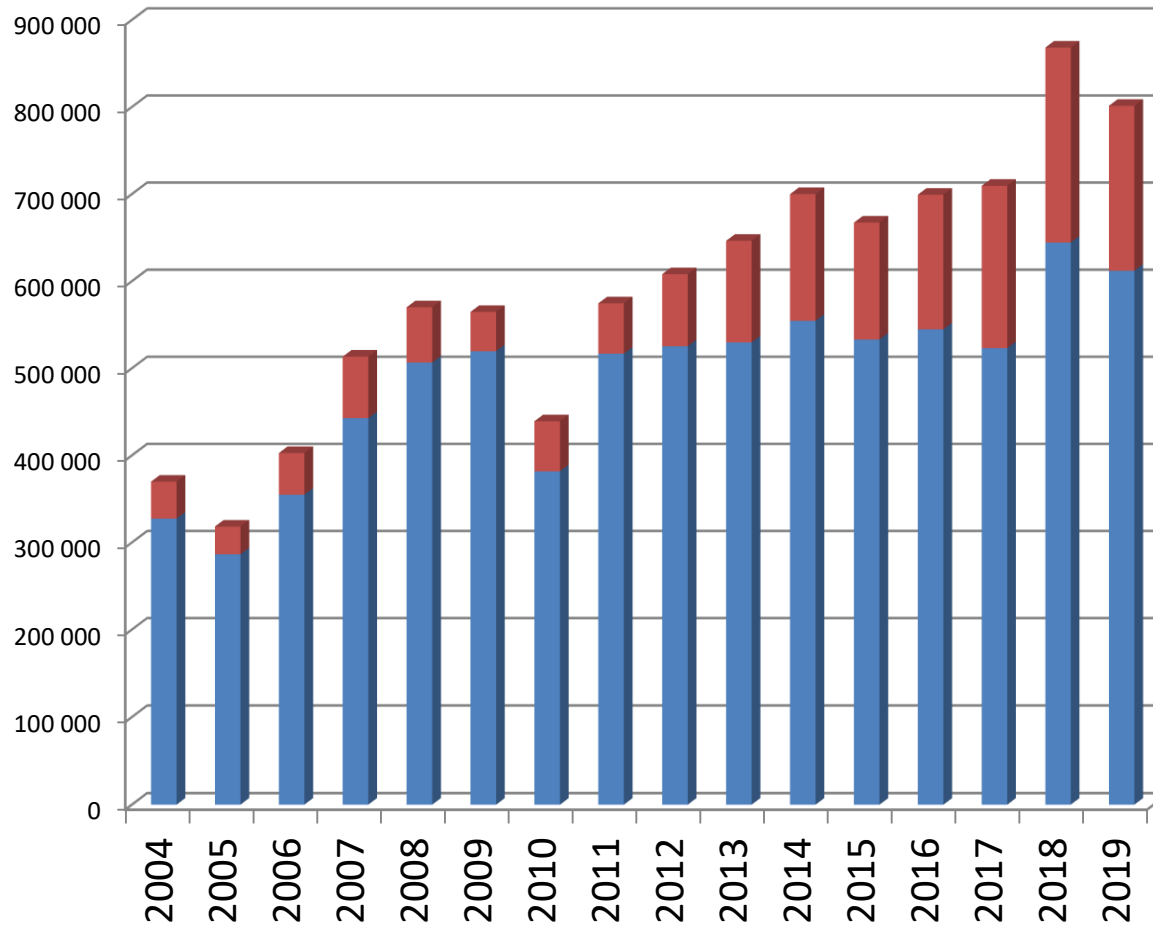

Residential Sprinklers


Conventional Sprinklers

Sprinklerstatistikken 2019




- **Ant. Boligsprinklere:**
189 330 ned 34 487
- **Ant. Øvrige Sprinklere:**
611 990 ned 32 390
- **Total nedgang på 66 877**

Forholdet boligsprinkler og konvensjonelle sprinkler

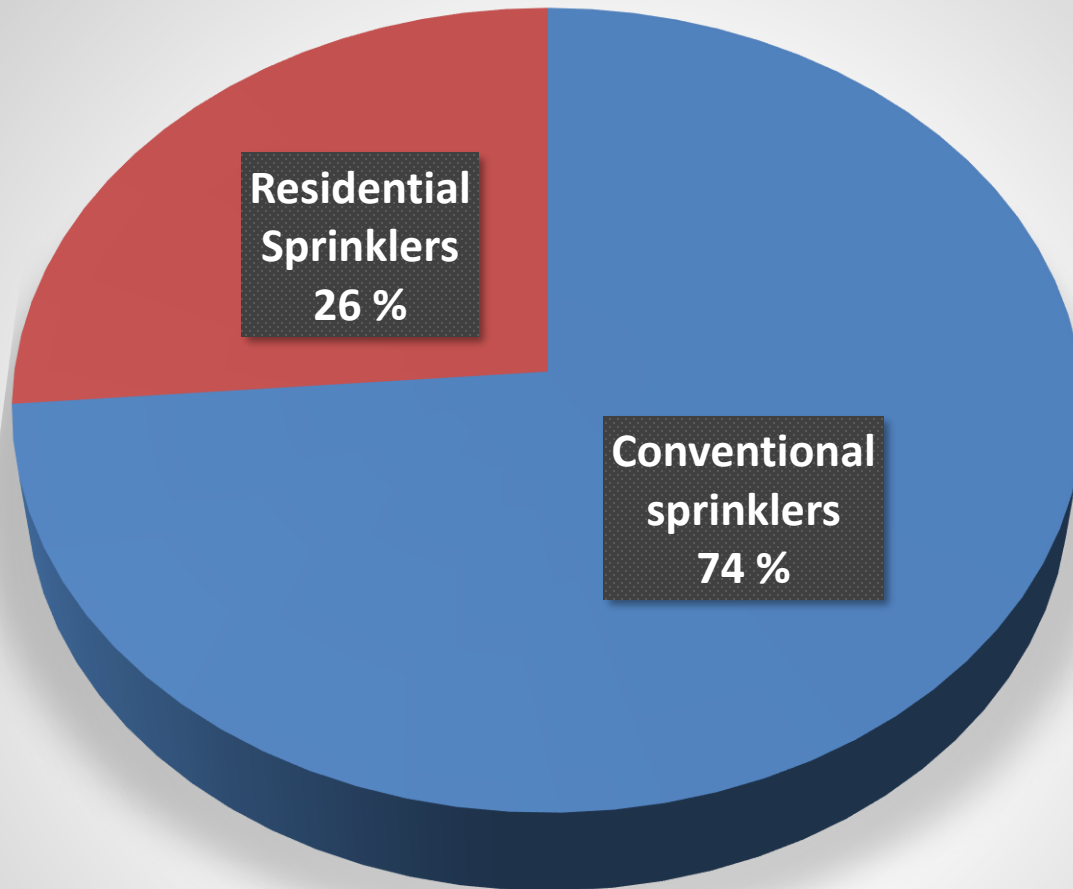

VANNTÅKE

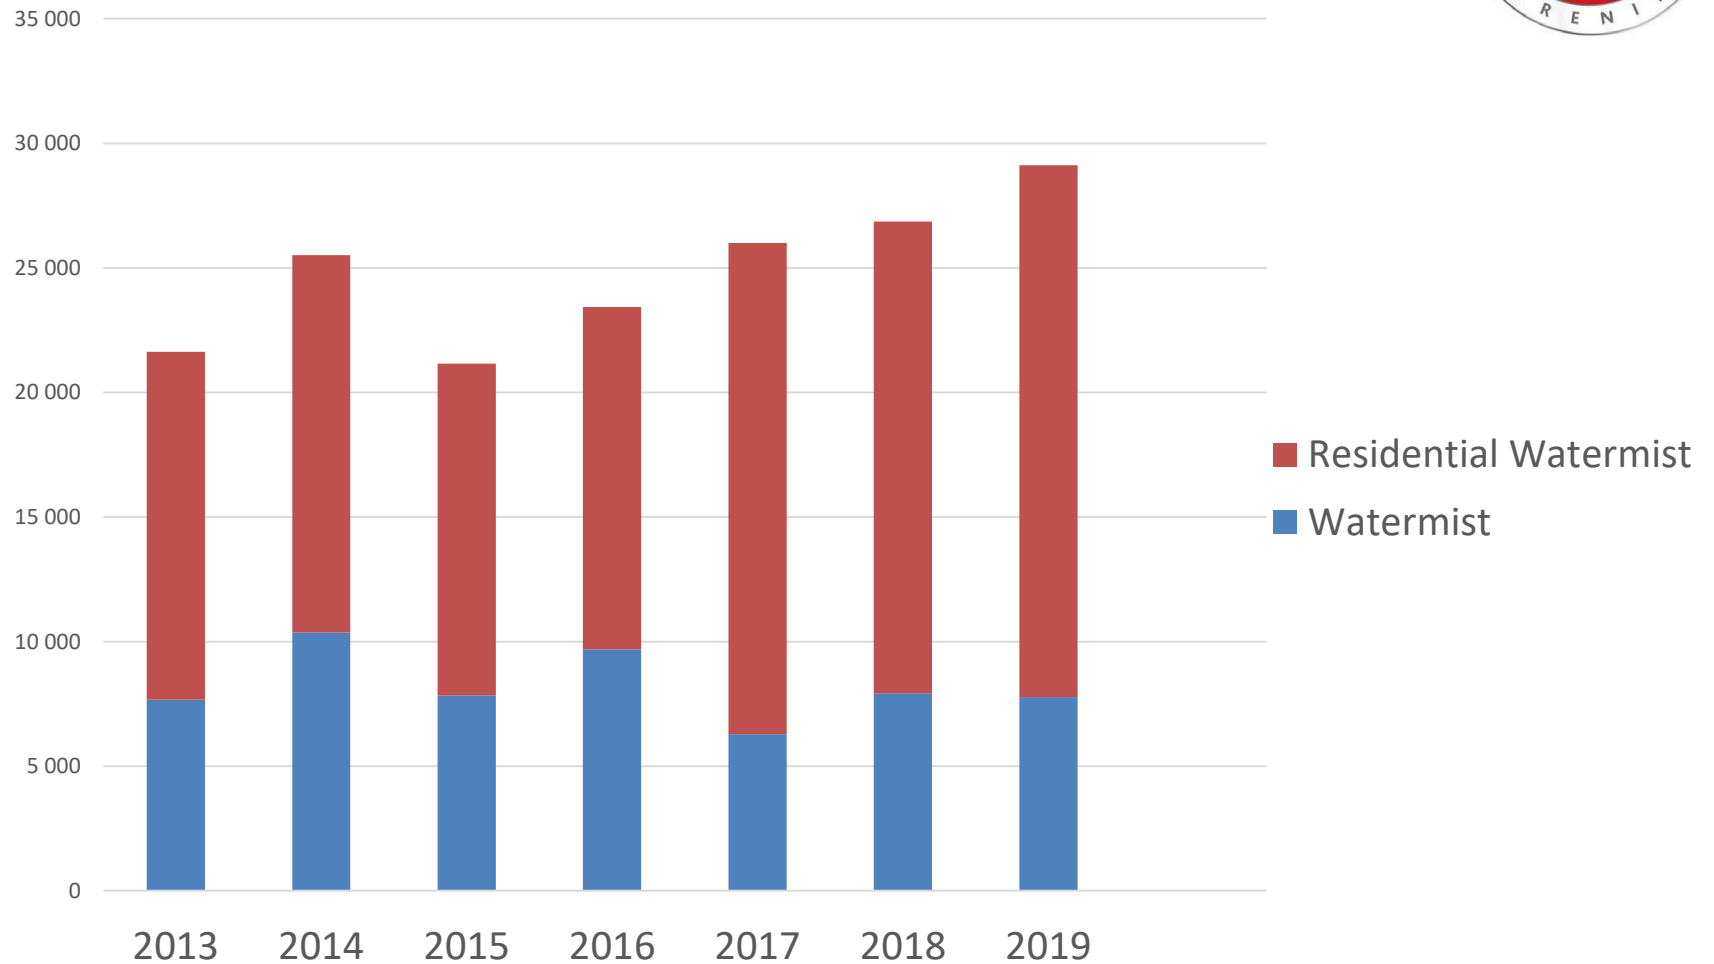

Vanntåkestatistikken 2019


2013 BEGYNTE BTF Å SAMLE STATISTIKK FOR
VANNTÅKEDYSER



- Ant. Vanntåkedyser Bolig:
21 432 opp 2 413
- Ant. Vanntåkedyser Øvrig:
7 781 ned 148
- Total **økning** på **2 265**


SAMLET

Sprinkler og vanntåke

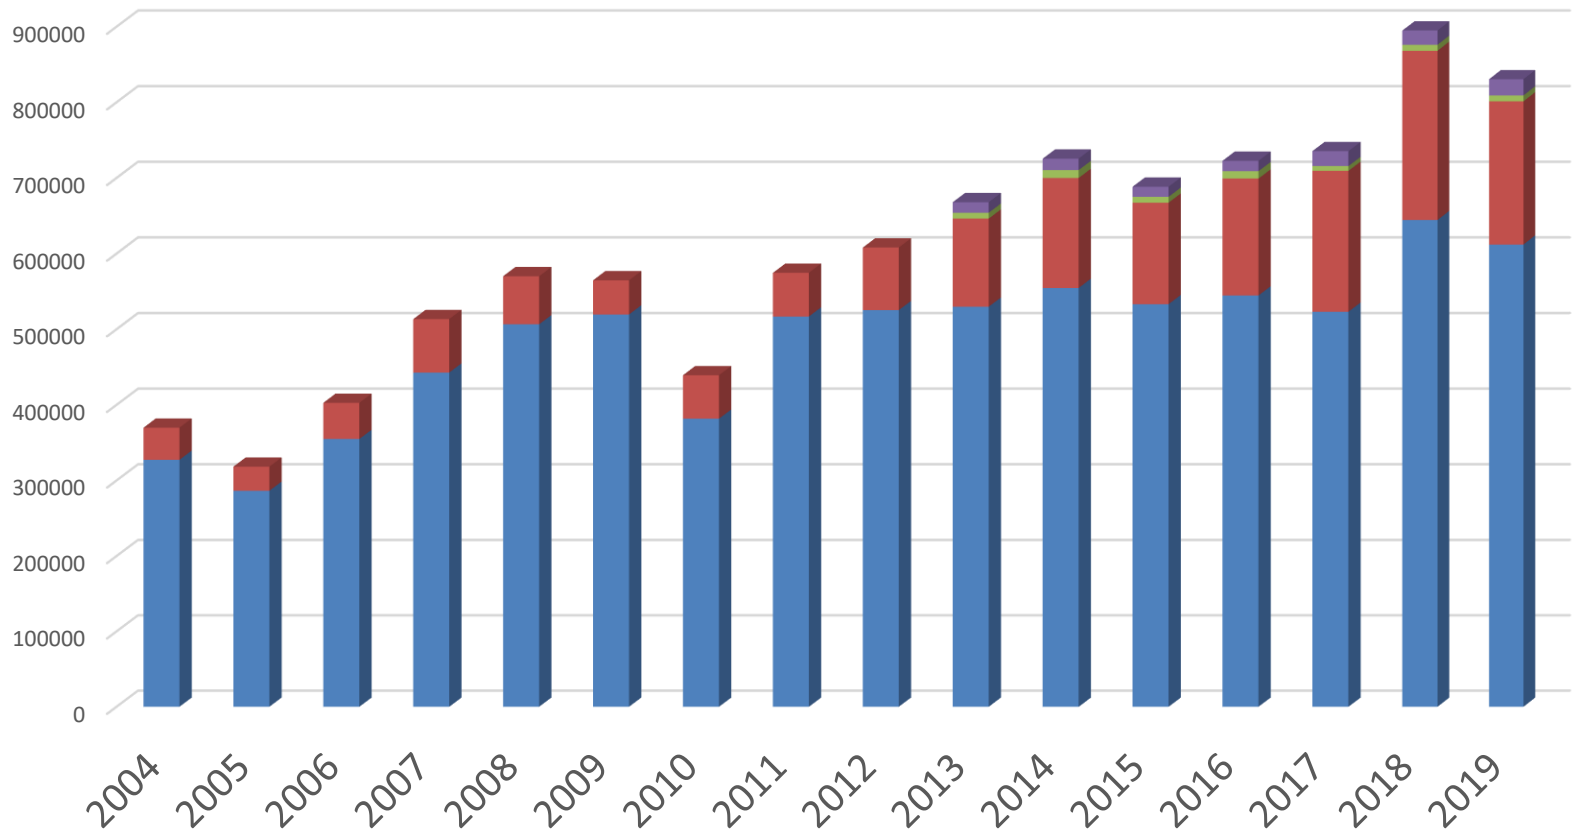


■ Conventional sprinklers ■ Residential Sprinklers ■ Water mist ■ Residential Watermist

Andel vanntåke 3- % av vannslokkeanlegg

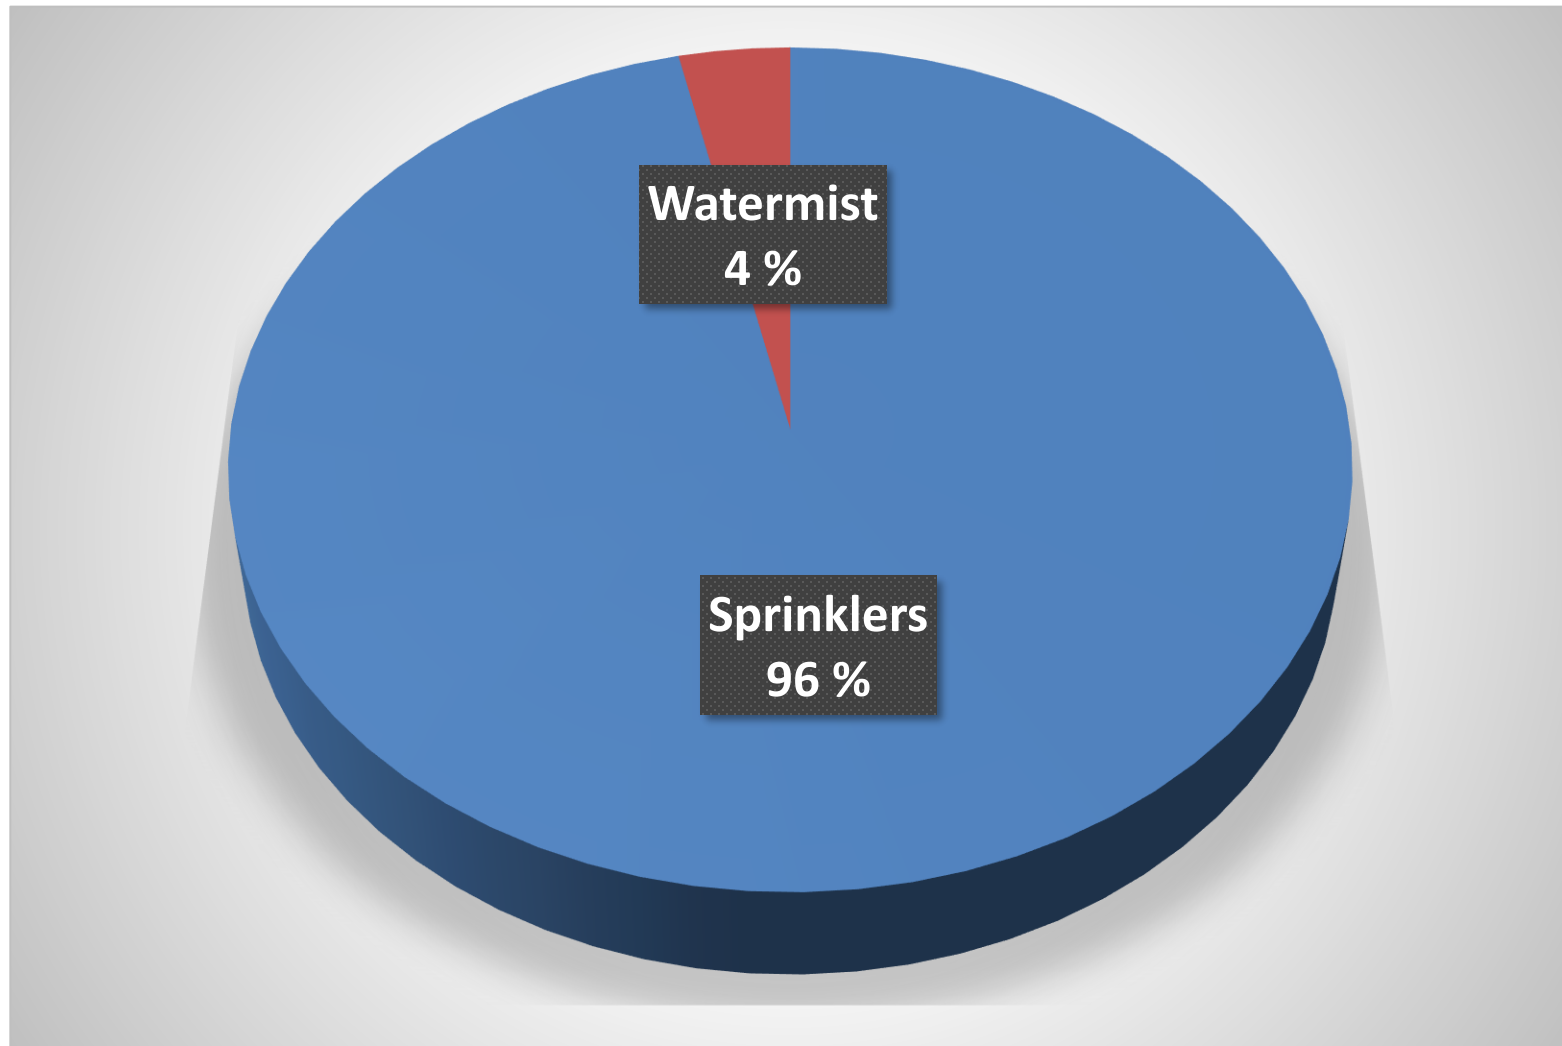

Antal Sprinkler


Sprinklerstatistik Sverige 1980-2019

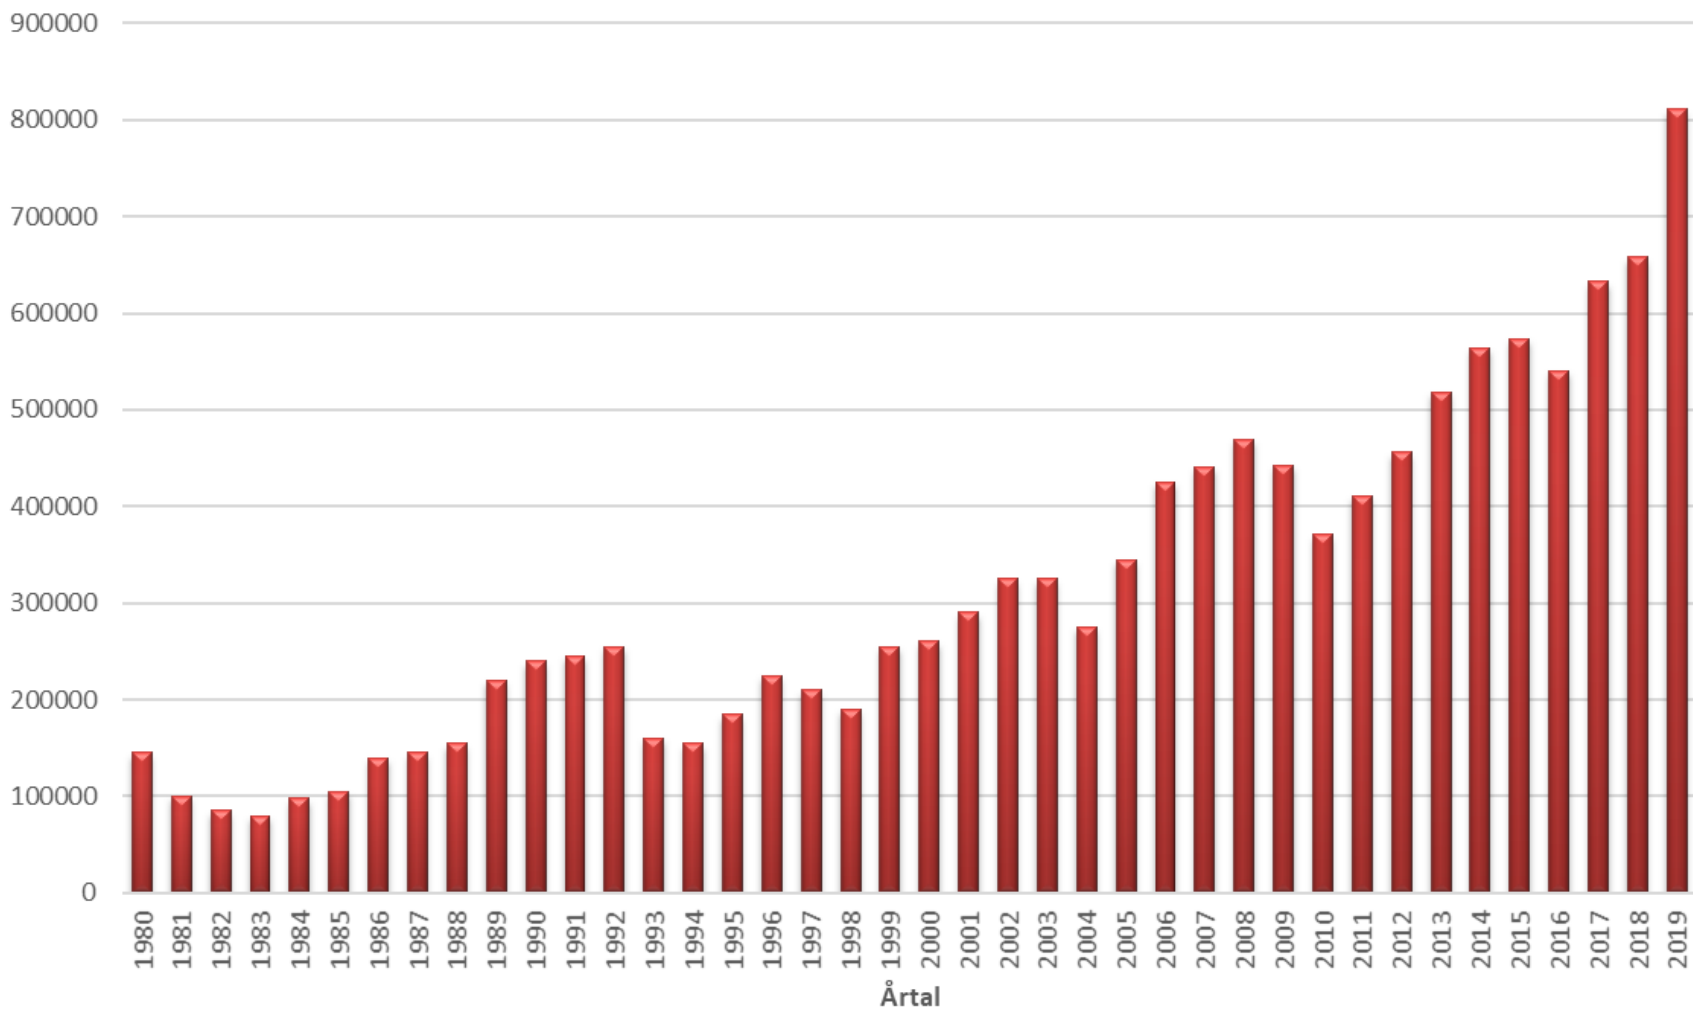

Fortsatt høyt nivå på antall sprinkler pr. Innbygger **Venter på tall**



Antall sprinkler installert i Norge og Sverige 2016, 2017 og 2018

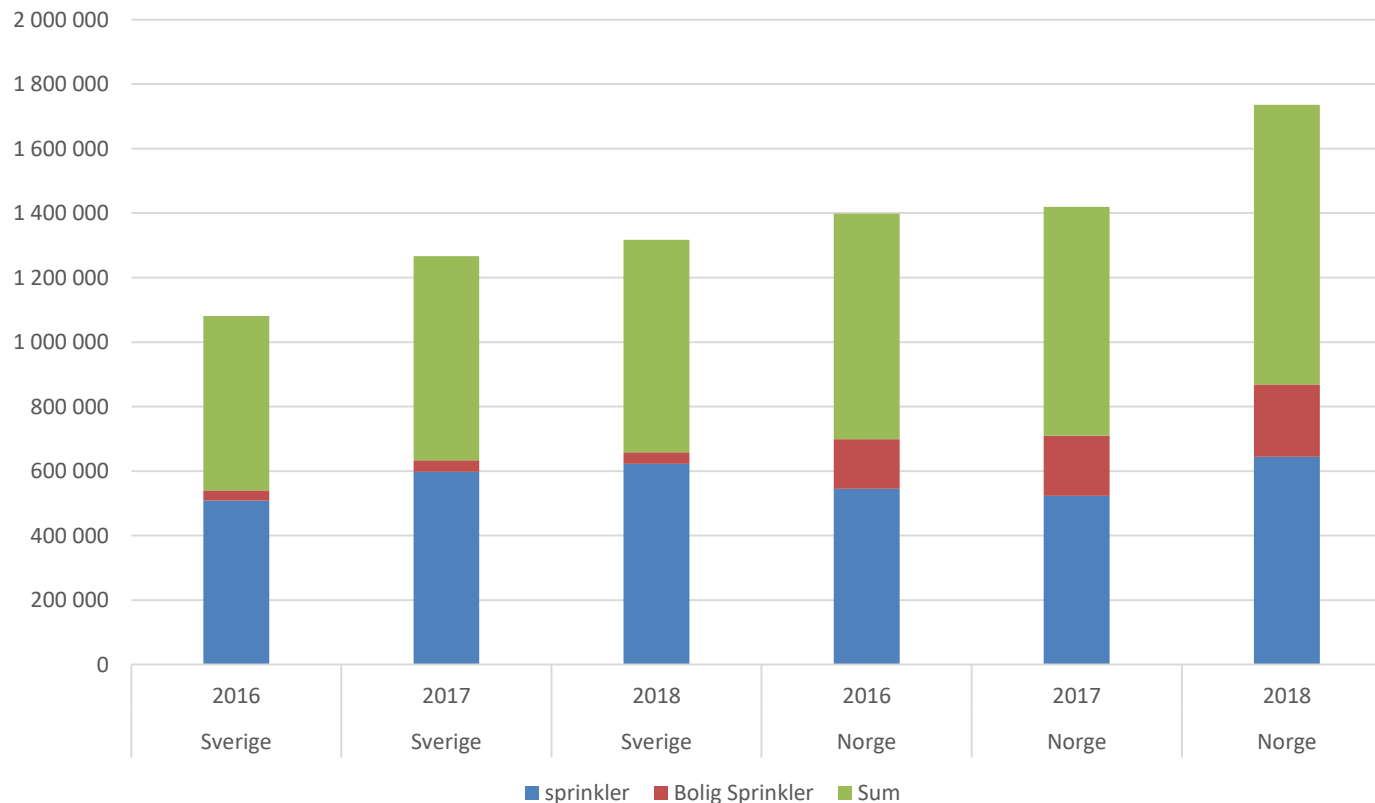

Stavanger Lufthavn

februar 2020

«– Vi frykter at hele bygget skal kollapse. **Det er ikke sprinkleranlegg i parkeringshuset**, så det som trolig kommer til å skje, er at det kommer til å brenne i flere etasjer.»

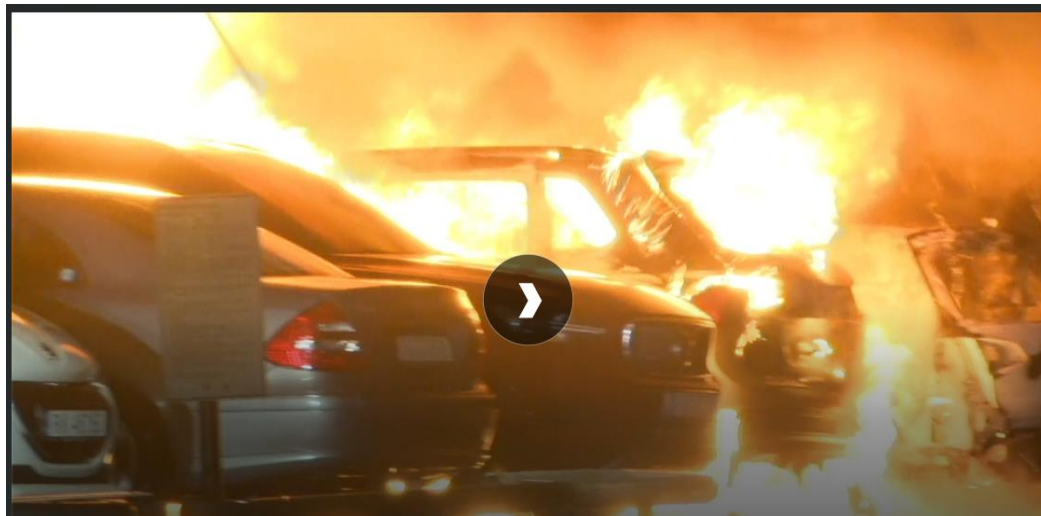


FOTO: HÅKON VÅRHUS SAGEN / NRK

- **28. februar kl. 10:01 Betaler ut millionerstatning** • Forsikringselskapet til eieren av [bilen som startet storbrannen](#) ved Stavanger lufthavn, betaler ut ti millioner kroner til de over 1000 bileierne som ble rammet av brannen, skriver [Aftenbladet](#). Det er selskapet Frende som forsikret bileieren.

Brann ved Bore Skule

13. januar 2020

Samtlige nødetater var raskt fremme på stedet og begynte slukkingen.

Garasjeanlegget er utstyrt med sprinkelanlegg, som ble utløst. I følge brannvesenet hadde de kontroll på brannen før 7.30:

3 sprinklerhoder løste ut

Kl 7.30: Det jobbes nå med å trekke bilen ut av anlegget.

Kl 7.34: Brannen er helt slukket. Ingen skade på bygningen.

Kl 7.51: Skolen er klarert for normal drift. Bilen hentes av bergingsselskap.



Foto: leserbilde



Sprinkler I UK

Alan Brinson



- Konfidensielle tall
- Etterspørsel etter boligsprinkler har økt med 150% etter katastrofebrannen i Grenfell Tower
- Myndighetene i **UK** ser på en endring av inslagskravene til sprinkling av bolighus fra 30 til 11 meter
 - De anslår at det vil gjelde 16 000 bygninger over en periode på 10 år
De antar også at halparten av disse vil gjøre det uansett (ca 800 pr.år)
 - Sykehjem og rehabilitering av bygg installerer sprinkler (ca 300 pr. År)





- **Wales** krever at alle nye hus, leiligheter og sykehjem skal sprinkles
- **Skotland** vil kreve sprinkler i alle nye leiligheter og alle social bygninger (social housing) i 2021

Ytterligere revisjoner vil komme i løpet av de neste årene, og vi forventer at disse også vil øke kravene til sprinkleranlegg





**En stor takk til alle
importører og leverandører
som leverer tall til oss for å
sette sammen statistikken
hvert år**